



Anordnung Entnahme/Befüllung und Einstieg nach Kundenangabe

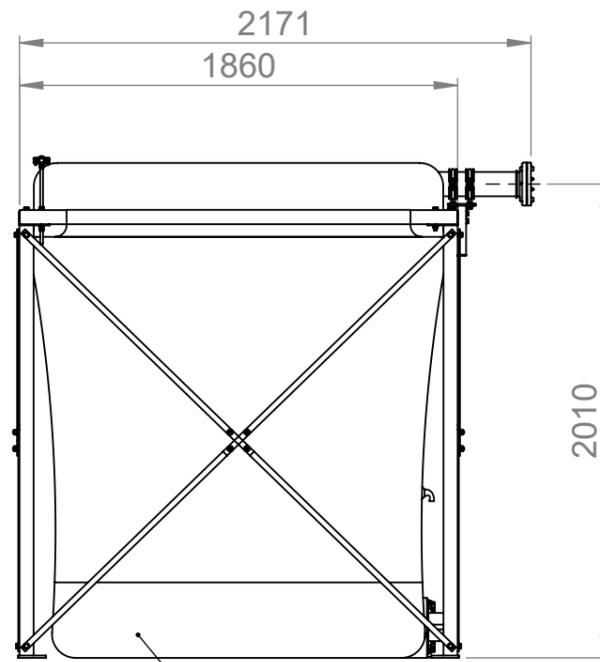

PVC beschichtetes Gewebe

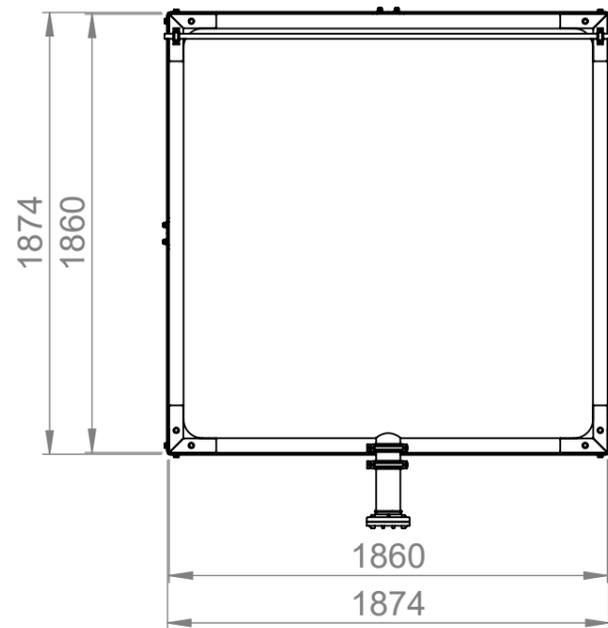

Entnahme erfolgt mittels 5 Saugsonden und manueller Umschalteinheit

Restmenge: ca. 10 % - 13%

### Flexilo FLACHBODEN HP-FB18

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 5,2 bis 7,0 m<sup>3</sup>  
 Fassung: max. 3,4 bis 4,6 t bei SG 0,65t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,1 bis 2,4 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüll-Leitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab !



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksverleumdung vorbehalten.

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern				
	Datum			Name		Auftragsnummer: AU...		
	Erstellt 25.07.2016		Schmitt		Material:			
	Gepr. 22.10.2024				Gewicht (kg): 134.526			
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung:		<b>HP-FB18</b>			
			Artikelnummer: HP-FB18					
			Stück	Format	Maßstab	Blatt / von		
Änderung	Datum	Name	1	A3	1:30	1 / 1		
Schutzvermerk ISO 16016 beachten								